



# Fjernvarmedeklaration 2026

Data fra 2025

Energi brugt pr. leveret varme

0,90

## Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

81,48%

## Rangering CO<sub>2</sub> Udledning

Sammenligning med alternative energikilder



Grøn

Mindre CO<sub>2</sub>-udledning end en luft-til-vand varmepumpe


Gul

Mindre CO<sub>2</sub>-udledning end et gasfyr

Rød

Større CO<sub>2</sub>-udledning end et gasfyr

## Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

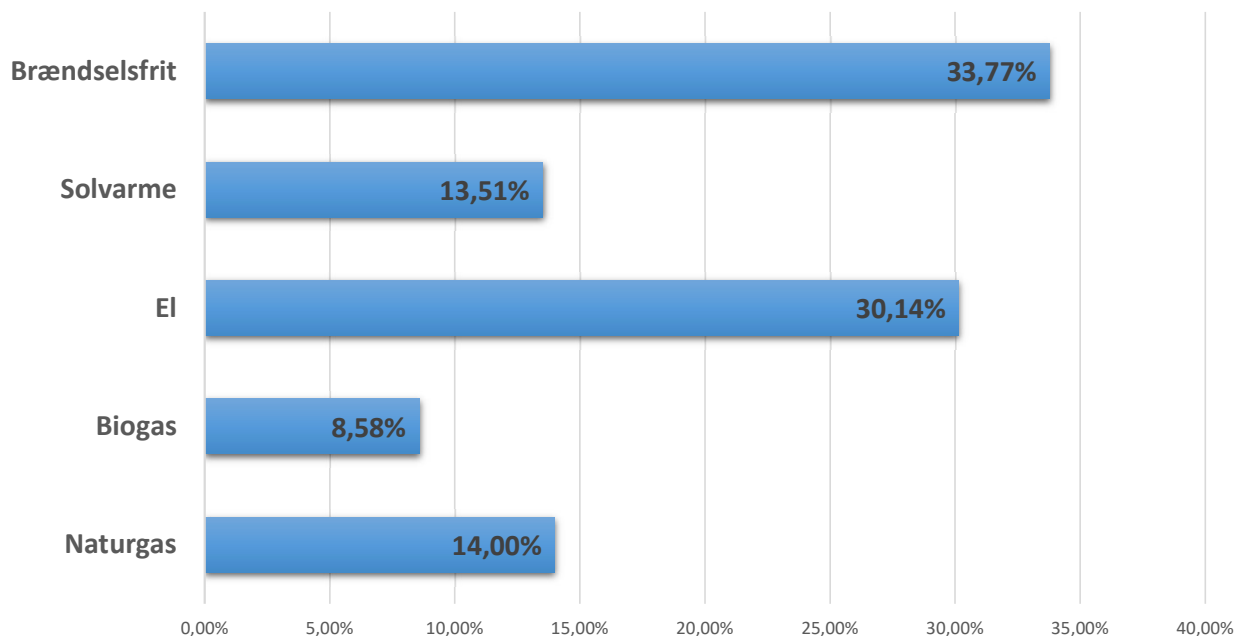

| Miljødeklaration                                 |                   |                    |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Emissioner til luft                              | Fjernvarme pr. GJ | Fjernvarme pr. kWh |
| CO <sub>2</sub> (Kuldioxid - drivhusgas)         | 18,7 kg/GJ        | 67,2 g/kWh         |
| CH <sub>4</sub> (Metan - drivhusgas)             | 77,7 g/GJ         | 279,9 mg/kWh       |
| N <sub>2</sub> O (Lattergas - drivhusgas)        | 0,1 g/GJ          | 0,4 mg/kWh         |
| Drivhusgasser i alt (CO <sub>2</sub> ækvivalent) | 20,9 kg/GJ        | 75,2 g/kWh         |
| SO <sub>2</sub> (Svovldioxid)                    | 2,3 g/GJ          | 8,5 mg/kWh         |
| NO <sub>x</sub> (Kvælstofilter)                  | 36,5 g/GJ         | 131,4 mg/kWh       |
| CO (Kulilte)                                     | 20,2 g/GJ         | 72,9 mg/kWh        |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)                   | 16,3 g/GJ         | 58,6 mg/kWh        |
| Partikler (TSP)                                  | 0,2 g/GJ          | 0,6 mg/kWh         |